

Серия
ВЕНТС ВУТ ПЭ ЕС

Серия
ВЕНТС ВУТ ПВ ЕС



ВУТ 350 ПЭ ЕС
ВУТ 600 ПЭ ЕС
ВУТ 1000 ПЭ ЕС

ВУТ 2000 ПЭ ЕС
ВУТ 3000 ПЭ ЕС



ВУТ 350 ПВ ЕС
ВУТ 600 ПВ ЕС
ВУТ 1000 ПВ ЕС

ВУТ 2000 ПВ ЕС
ВУТ 3000 ПВ ЕС



Компактные подвесные приточно-вытяжные установки производительностью до **4000 м³/ч** в звуко- и теплоизолированном корпусе с электронагревателем. Эффективность рекуперации – до **90 %**

Компактные подвесные приточно-вытяжные установки производительностью до **3800 м³/ч** в звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным нагревателем. Эффективность рекуперации – до **90 %**

■ **Описание**

Приточно-вытяжная установка ВУТ ПЭ ЕС с электрическим нагревателем и ВУТ ПВ ЕС с водяным нагревателем представляют собой полностью готовые вентиляционные агрегаты, обеспечивающие фильтрацию, подачу свежего воздуха в помещения и удаление загрязненного. При этом тепло вытяжного воздуха передается приточному воздуху через пластинчатый рекуператор.

Применяются в системах вентиляции и кондиционирования помещений различного назначения, требующих экономичного решения и управляемой системы вентиляции. Применение ЕС-двигателей позволяет уменьшить потребление электроэнергии в 1,5-3 раза и при этом обеспечить высокую производительность и низкий уровень шума. Все модели предназначены для соединения с круглыми воздуховодами номинальным диаметром 160 (150), 200, 250, 315 и 400 мм.

■ **Модификации**

ВУТ ПЭ ЕС – модели с электронагревателем.

ВУТ ПВ ЕС – модели с жидкостным (водяным, гликолевым) нагревателем.

■ **Корпус**

Корпус выполнен из алюминия с внутренней тепло- и звукоизоляцией из минеральной ваты толщиной 20 мм для установок ВУТ 350, 600, 100 ПЭ/ПВ ЕС и 25 мм для установок ВУТ 2000, 3000 ПЭ/ПВ ЕС.

■ **Фильтр**

Для фильтрации приточного и вытяжного воздуха в установке имеется два встроенных фильтра со степенью очистки G4. Для некоторых моделей опционально может быть установлен приточный фильтр со степенью очистки F7.

■ **Вентиляторы**

Используются высокоэффективные электронно-коммутируемые (ЕС) двигатели постоянного тока с внешним ротором, оборудованные рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Такие двигатели являются на сегодняшний день наиболее передовым решением в области энергосбережения. ЕС-двигатели характеризуются высокой производительностью и оптимальным управлением во всем диапазоне скоростей вращения. Несомненным преимуществом электронно-коммутируемого двигателя является высокий КПД (до 90 %).

■ **Рекуператор**

В установках применяются противоточный канальный рекуператор из алюминия (для установок ВУТ 350, 600, 1000 ПЭ/ПВ ЕС) и пластинчатый рекуператор перекрестного тока из алюминия (для установок ВУТ 2000, 3000 ПЭ/ПВ ЕС). Под блоком рекуператора расположен поддон для сбора и отвода конденсата.

■ **Нагреватель**

Электрический (ВУТ ПЭ), или водяной (ВУТ ПВ) нагреватель, установленный после рекуператора, до-

гревает приточный воздух до комфортной температуры в случае, если с помощью рекуперации тепла эта температура не достигнута. Водяные нагреватели предназначены для эксплуатации при максимальном рабочем давлении 1,0 МПа (10 бар) и максимальной рабочей температуре теплоносителя 95 °С.

■ **Автоматика**

Установка укомплектована встроенной системой автоматики и многофункциональной проводной панелью управления с графическим индикатором.

▶ Установка ВУТ ПЭ ЕС комплектуется пультом с цветным, сенсорным, ЖК дисплеем ПУ СЕНС 01.



В стандартный комплект установки входит провод длиной 10 м для соединения с пультом. Для предотвращения процесса обмерзания рекуператора применяются активная защита от обмерзания с применением байпаса и нагревателя. Суть ее состоит в том, что по датчику температуры происходит открытие заслонки байпаса и приточный воздух проходит мимо рекуператора по обводному каналу. На период размораживания рекуператора приточный воздух нагревается до необходимой температуры в нагревателе. В это время теплый вытяжной воздух прогревает рекуператор. По мере оттаивания рекуператора заслонка перекрывает обводной канал, и установка работает в обычном режиме.

Условное обозначение

Серия	Номинальная производительность, м³/ч	Модель	Тип нагревателя	Тип двигателя	Сторона обслуживания	Управление
ВЕНТС ВУТ	350; 600; 1000; 2000; 3000	П: подвесная	Э: электрический В: водяной	ЕС: синхронный двигатель с электронным управлением	Л: левая П: правая	_: пульт ПУ СЕНС 01

■ Функции управления и защиты ВУТ ПЭ ЕС

- ▶ управление с помощью панели: включение/выключение; индикация комнатной температуры; выбор скорости вентилятора (3 скорости); открытие/закрытие байпаса для летнего проветривания; работа по таймеру; работа по недельному графику (только для ПУ СЕНС 01);
- ▶ возможность при наладке системы отрегулировать отдельно приточный и вытяжной вентиляторы в диапазоне от 0 до 100 % для каждой из 3-х скоростей;
- ▶ поддержание заданной температуры в помещении по датчику на панели управления;
- ▶ плавная регулирование мощности обогрева;
- ▶ безопасный пуск/остановка вентиляторов;
- ▶ активная защита от перегрева ТЭНов калорифера по датчику температуры в вентиляционном канале, а так же по сигналу от термоконтактов (два термоконтакта: на 60 °С с автоматическим перезапуском и на 90 °С с ручным перезапуском);
- ▶ продувка ТЭНов в конце цикла нагрева;
- ▶ управление внешними воздушными заслонками с сервоприводом;
- ▶ поддержание заданной температуры воздуха в помещении либо в приточном канале;
- ▶ управление по каналному датчику влажности HV1 (приобретается отдельно) либо по встроенному в панель управления;
- ▶ контроль засорения фильтров по счетчику моточасов;
- ▶ остановка системы по команде от щита пожарной сигнализации;
- ▶ подключение ККБ.

■ Функции управления и защиты ВУТ ПВ ЕС

- ▶ управление с помощью панели: включение/выключение; индикация комнатной температуры, выбор скорости вентилятора (3 скорости), работа по недельному графику;
- ▶ возможность при наладке системы отрегулировать отдельно приточный и вытяжной вентиляторы в диапазоне от 0 до 100 % для каждой из 3-х скоростей;
- ▶ поддержание температуры приточного воздуха, заданной с панели управления: управление циркуляционным насосом и регулирующим клапаном смесительного узла нагревателя;
- ▶ защита нагревателя от замерзания (по датчику температуры воздуха после нагревателя и по датчику температуры обратного теплоносителя);
- ▶ безопасный пуск/остановка вентиляторов, прогрев нагревателя перед пуском; поддержание установленной температуры обратного теплоносителя при неработающем вентиляторе;
- ▶ управление внешними воздушными заслонками с сервоприводом;
- ▶ поддержание заданной температуры воздуха в помещении либо в приточном канале;
- ▶ управление по каналному датчику влажности HV1 (приобретается отдельно) либо по встроенному в панель управления;
- ▶ контроль засорения фильтров по счетчику моточасов;
- ▶ остановка системы по команде от щита пожарной сигнализации;
- ▶ подключение ККБ.

■ Монтаж

Установка предназначена для внутреннего монтажа в положении, обеспечивающем сбор и отвод конденсата в дренаж. Доступ для сервисного обслуживания и чистки фильтра: для типоразмеров 350, 600 и 1000 – со стороны правой или левой боковой панели; для типоразмеров 2000 и 3000 – доступ снизу.








■ Дополнительная комплектация

Для снижения шума от вентиляторов, перед агрегатом со стороны помещения рекомендуется устанавливать каналный шумоглушитель (см. СР). Для снижения вибрации в канале, до и после агрегата рекомендуется установить гибкие виброгасящие вставки (см. ВВГ).

Установки рекомендуется комплектовать автоматическими воздушными заслонками для предотвращения неконтролируемых перетоков воздуха при выключенных вентиляторах, а так же для защиты водяного нагревателя от обмерзания.




Для плавной регулировки температуры воздуха в установках с водяным нагревателем рекомендуется использовать смесительные узлы УСВК. Смесительный узел УСВК с трехходовым регулирующим вентилем и циркуляционным насосом, позволяет плавно регулировать мощность обогрева, и сводит к минимуму угрозу замерзания жидкости в нагревателе.

Принадлежности к приточно-вытяжным установкам

Тип	Карманный фильтр G4	Карманный фильтр F7	Панельный фильтр G4	Внутренний датчик влажности	Шумоглушитель		Обратный клапан	Заслонка	Хомуты	Электрический привод		Смесительный узел
												
ВУТ 350 ПЭ ЕС	СФК 208x236x27 G4	СФК 208x236x27 F7	СФ 440x128x20 G4	HV1	СР 160 600/900/1200	СРФ 160 600/900/1200	КОМ 160	КРВ 160	С 160	LF230	TF230	
ВУТ 600 ПЭ ЕС	СФК 392x236x27 G4	СФК 392x236x27 F7	СФ 782x128x20 G4		СР 200 600/900/1200	СРФ 200 600/900/1200	КОМ 200	КРВ 200	С 200	LF230	TF230	
ВУТ 1000 ПЭ ЕС	СФК 647x274x27 G4	СФК 647x274x27 F7	СФ 647x274x20 G4		СР 250 600/900/1200	СРФ 250 600/900/1200	КОМ 250	КРВ 250	С 250	LF230	TF230	-
ВУТ 2000 ПЭ ЕС	-	-	СФ 708x480x48 G4		СР 315 600/900/1200	СРФ 315 600/900/1200	КОМ 315	КРВ 315	С 315	LF230	TF230	
ВУТ 3000 ПЭ ЕС	-	-	СФ 827x741x48 G4		СР 400 600/900/1200	СРФ 400 600/900/1200	КОМ 400	КРВ 400	С 400	LF230	TF230	
ВУТ 600 ПВ ЕС	СФК 392x236x27 G4	СФК 392x236x27 F7	СФ 782x128x20 G4		СР 200 600/900/1200	СРФ 200 600/900/1200	КОМ 200	КРВ 200	С 200	LF230	TF230	УСВК
ВУТ 1000 ПВ ЕС	СФК 647x274x27 G4	СФК 647x274x27 F7	СФ 647x274x20 G4		СР 250 600/900/1200	СРФ 250 600/900/1200	КОМ 250	КРВ 250	С 250	LF230	TF230	УСВК
ВУТ 2000 ПВ ЕС	-	-	СФ 708x480x48 G4		СР 315 600/900/1200	СРФ 315 600/900/1200	КОМ 315	КРВ 315	С 315	LF230	TF230	УСВК
ВУТ 3000 ПВ ЕС	-	-	СФ 827x741x48 G4		СР 400 600/900/1200	СРФ 400 600/900/1200	КОМ 400	КРВ 400	С 400	LF230	TF230	УСВК

Габаритные размеры установок

Тип	Размеры, мм											Рисунок №
	∅D	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	L	L1	L2	
ВУТ 350 ПЭ ЕС	160	485	415	554	135,5	214	281	152	1238	1291	924	1
ВУТ 600 ПЭ ЕС	200	827	712	–	294	345	280	120	1238	1291	–	2
ВУТ 1000 ПЭ ЕС	250	1351	1216	608	431	655	318	143	1349	1402	–	2
ВУТ 2000 ПЭ ЕС	314	950	–	405	225	500	761	367	1400	1453	–	3
ВУТ 3000 ПЭ ЕС	399	1265	–	563	347	570	881	427	1835	1888	–	3
ВУТ 600 ПВ ЕС	200	827	712	–	294	345	280	120	1238	1291	–	2
ВУТ 1000 ПВ ЕС	250	1351	1216	608	431	655	318	143	1349	1402	–	2
ВУТ 2000 ПВ ЕС	314	950	–	405	225	500	761	367	1400	1453	–	3
ВУТ 3000 ПВ ЕС	399	1265	–	563	347	570	881	427	1835	1888	–	3

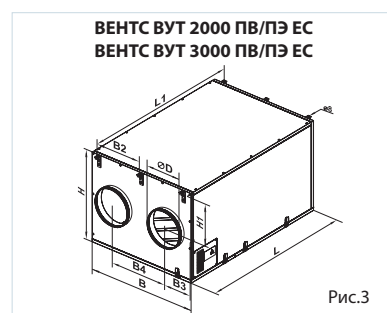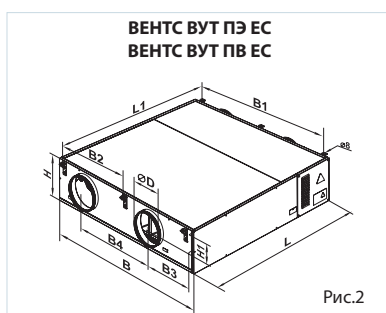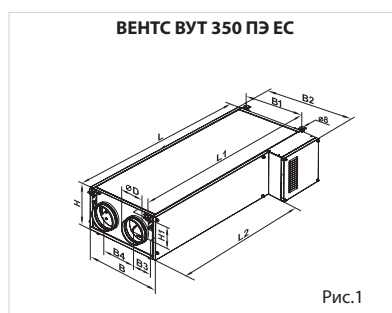


Технические характеристики

	ВУТ 350 ПЭ ЕС	ВУТ 600 ПЭ ЕС	ВУТ 600 ПВ ЕС	ВУТ 1000 ПЭ ЕС	ВУТ 1000 ПВ ЕС
Напряжение питания установки, В/Гц	1~230/50-60	1~230/50-60		1~230/50-60	
Максимальная мощность вентилятора, Вт	200	270		400	
Ток вентилятора, А	1,62	1,6		2,26	
Мощность электрического нагревателя, кВт	1,5	2,0	–	3,3	–
Ток электрического нагревателя, А	6,5	8,7	–	14,3	–
Кол-во рядов водяного нагревателя	–	–	2	–	4
Суммарная мощность установки, кВт	1,7	2,27	0,27	3,7	0,4
Суммарный ток установки, А	8,12	10,3	1,6	16,56	2,26
Максимальный расход воздуха, м³/ч	350	700	600	1100	1000
Частота вращения, мин ⁻¹	3560	3060		2780	
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБА	48	53		52	
Температура перемещаемого воздуха, °С	От -25 до +40	От -25 до +40		От -25 до +40	
Материал корпуса	Алюмоцинк	Алюмоцинк		Алюмоцинк	
Изоляция	20 мм мин. вата	20 мм мин. вата		20 мм мин. вата	
Фильтр: вытяжка	G4	G4		G4	
приток	G4 (F7*)	G4 (F7*)	G4	G4 (F7*)	
Диаметр подключаемого воздуховода, мм	∅160 (150**)	∅200		∅250	
Масса, кг	67	75	77	95	98
Эффективность рекуперации	До 90 %	До 90 %		До 90 %	
Тип рекуператора	Противоток	Противоток		Противоток	
Материал рекуператора	Алюминий	Алюминий		Алюминий	
Класс энергоэффективности		А		–	–



* Опция; ** при использовании переходника с ∅160 на ∅150 мм

Технические характеристики

	ВУТ 2000 ПЭ ЕС	ВУТ 2000 ПВ ЕС	ВУТ 3000 ПЭ ЕС	ВУТ 3000 ПВ ЕС
Напряжение питания установки, В/Гц	3~400/50-60		1~230/50-60	
Максимальная мощность вентилятора, Вт	2 шт. x 420		2 шт. x 990	
Ток вентилятора, А	2 шт. x 2,5		2 шт. x 1,7	
Мощность электрического нагревателя, кВт	12,0	–	21,0	–
Ток электрического нагревателя, А	17,4	–	30,0	–
Кол-во рядов водяного нагревателя	–	2	–	2
Суммарная мощность установки, кВт	12,84	0,84	23,0	1,99
Суммарный ток установки, А	22,4	5	33,4	3,4
Максимальный расход воздуха, м³/ч	2000	1950	4000	3800
Частота вращения, мин ⁻¹	2920		2580	
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБА	58		59	
Температура перемещаемого воздуха, °С	От -25 до +40		От -25 до +40	
Материал корпуса	Алюмоцинк		Алюмоцинк	
Изоляция	25 мм мин. вата		25 мм мин. вата	
Фильтр: вытяжка	G4		G4	
приток	G4		G4	
Диаметр подключаемого воздуховода, мм	Ø 315		Ø 400	
Масса, кг	190	194	290	295
Эффективность рекуперации	До 75 %		До 75 %	
Тип рекуператора	Перекрестного тока		Перекрестного тока	
Материал рекуператора	Алюминий		Алюминий	

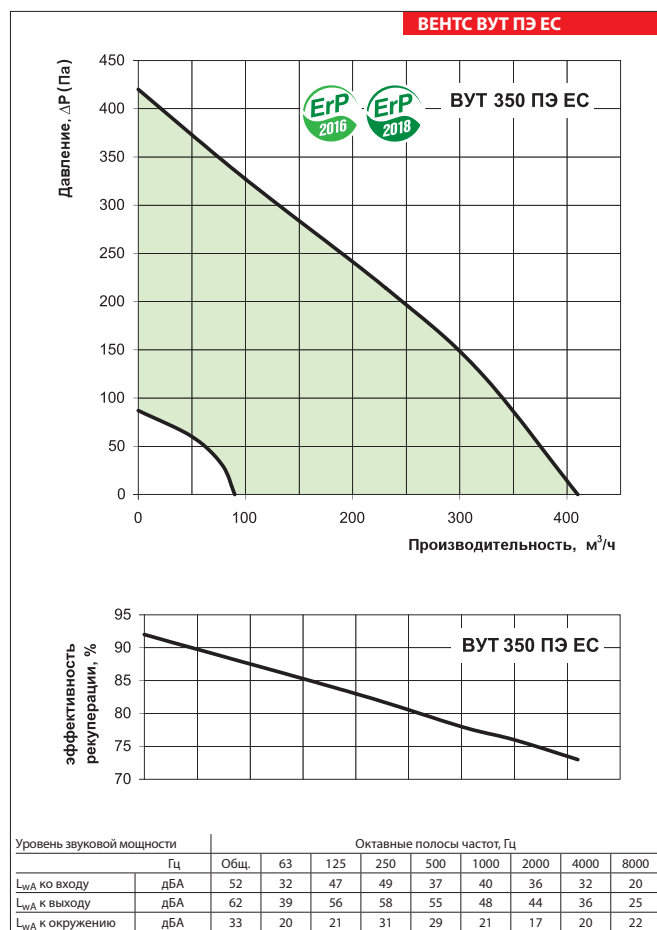


ВЕНТС ВУТ ПЭ ЕС

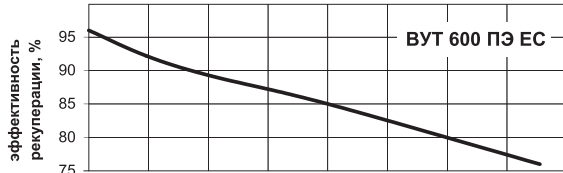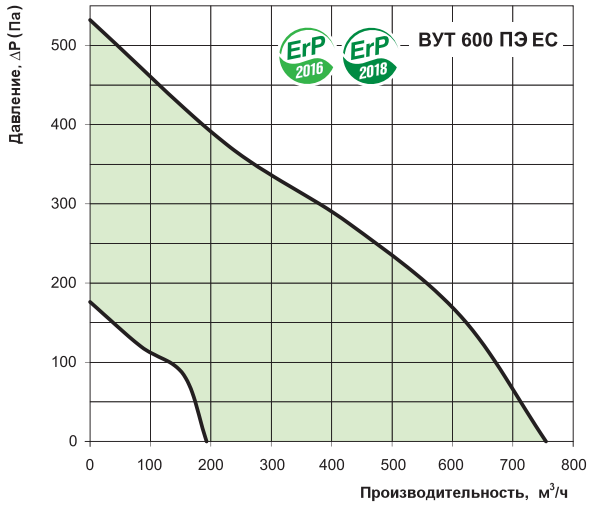


Уровень звуковой мощности	Гц	Октавные полосы частот, Гц								
		Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} ко входу	дБА	55	35	56	53	43	47	45	37	28
L_{wA} к выходу	дБА	65	47	60	61	61	52	51	40	30
L_{wA} к окружению	дБА	39	30	30	39	33	23	24	26	28

ВЕНТС ВУТ ПВ ЕС

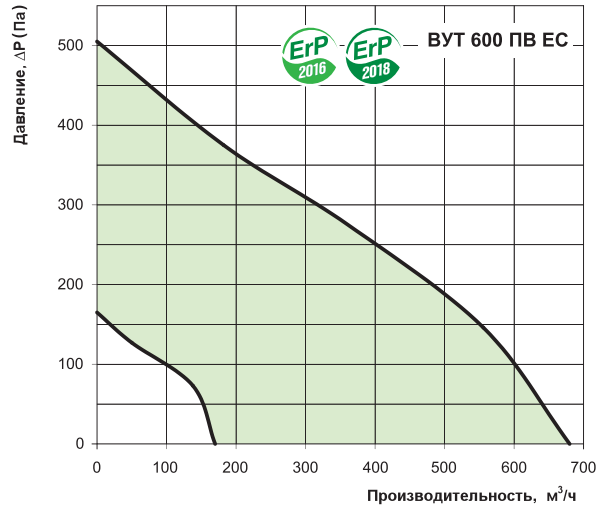



Уровень звуковой мощности	Гц	Октавные полосы частот, Гц								
		Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} ко входу	дБА	59	34	56	54	43	46	44	36	24
L_{wA} к выходу	дБА	68	43	59	62	59	52	52	40	29
L_{wA} к окружению	дБА	38	29	27	39	33	23	23	24	24

ВЕНТС ВУТ ПЭ ЕС




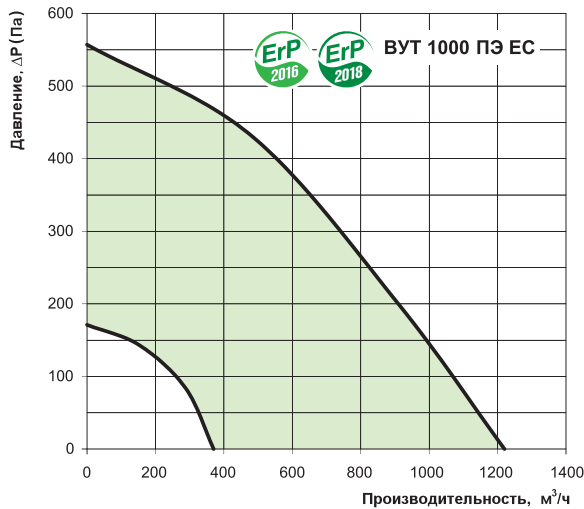


Уровень звуковой мощности	Гц	Октавные полосы частот, Гц								
		Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} ко входу	дБА	68	67	68	70	68	60	60	61	55
L_{wA} к выходу	дБА	70	71	69	68	66	65	63	61	58
L_{wA} к окружению	дБА	45	57	56	47	52	42	38	34	35

ВЕНТС ВУТ ПВ ЕС

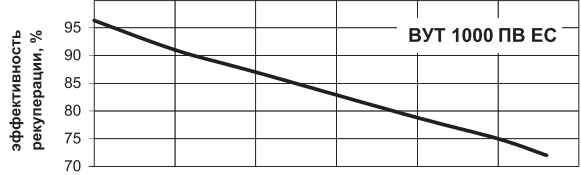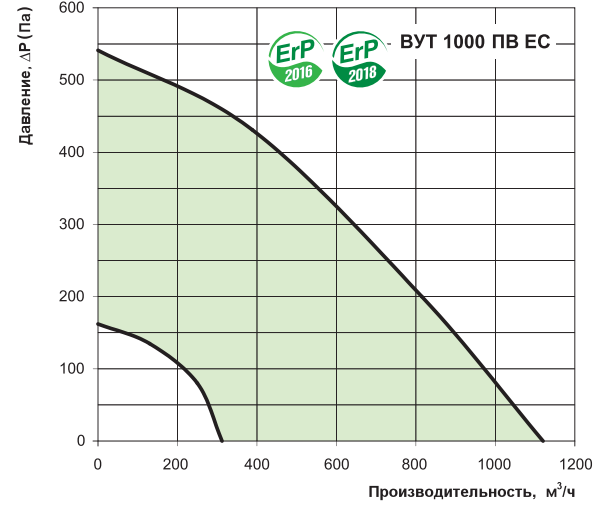


Уровень звуковой мощности	Гц	Октавные полосы частот, Гц								
		Общ.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} ко входу	дБА	67	68	67	67	66	59	61	61	56
L_{wA} к выходу	дБА	69	70	71	68	66	66	64	59	58
L_{wA} к окружению	дБА	47	58	52	47	53	40	41	35	35

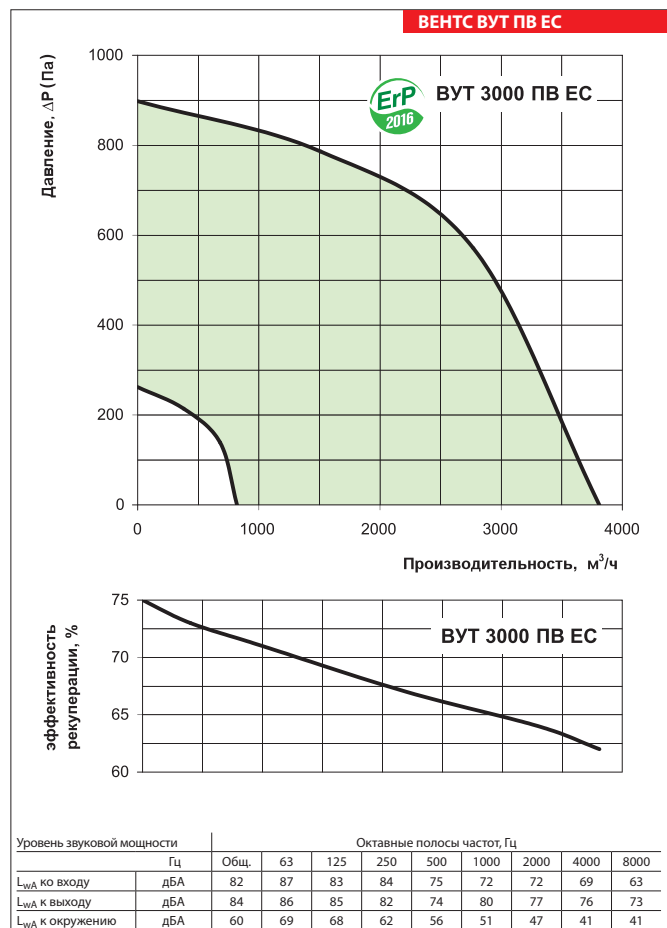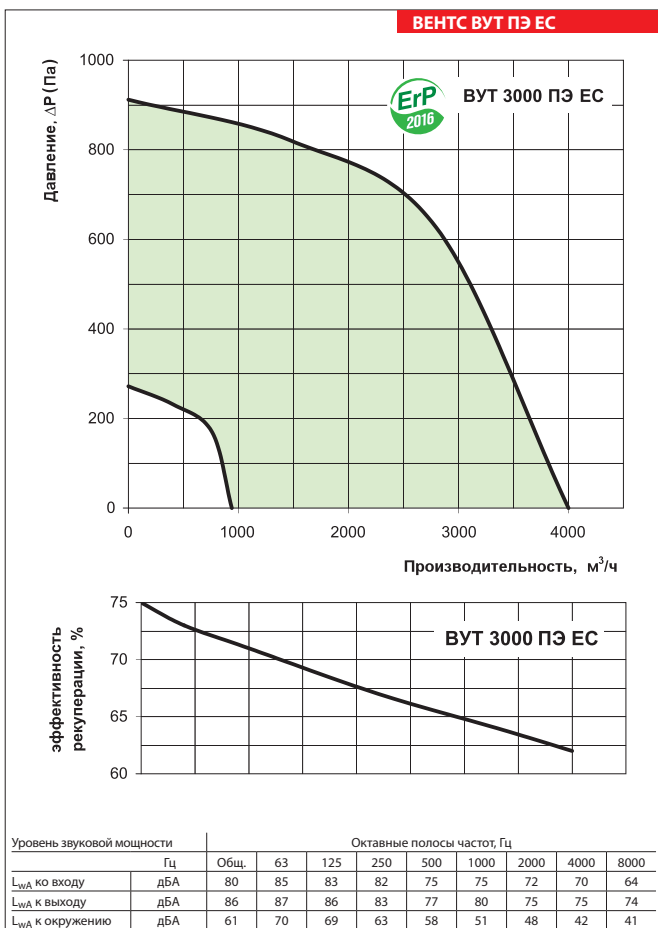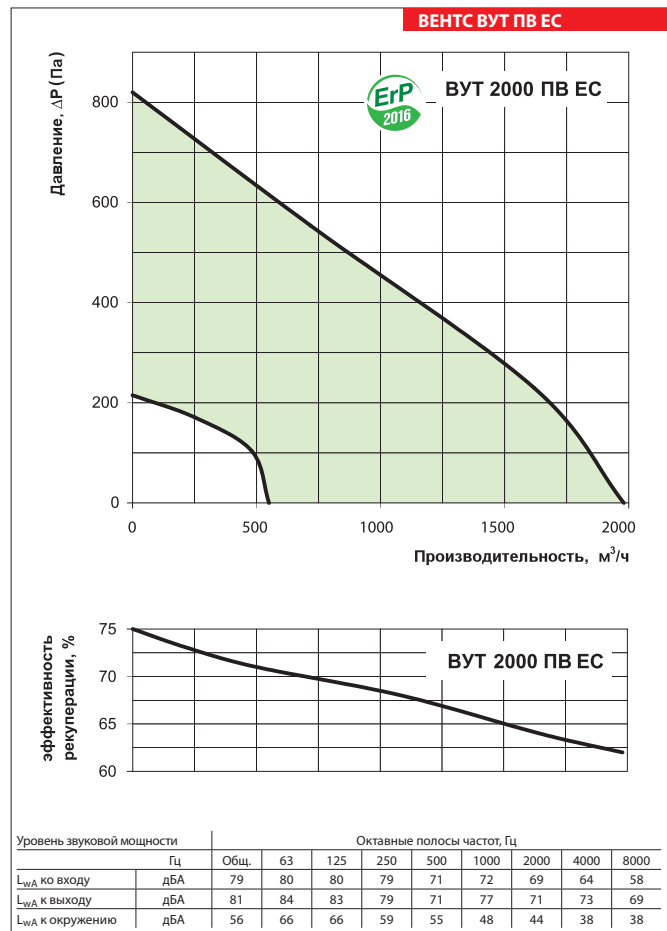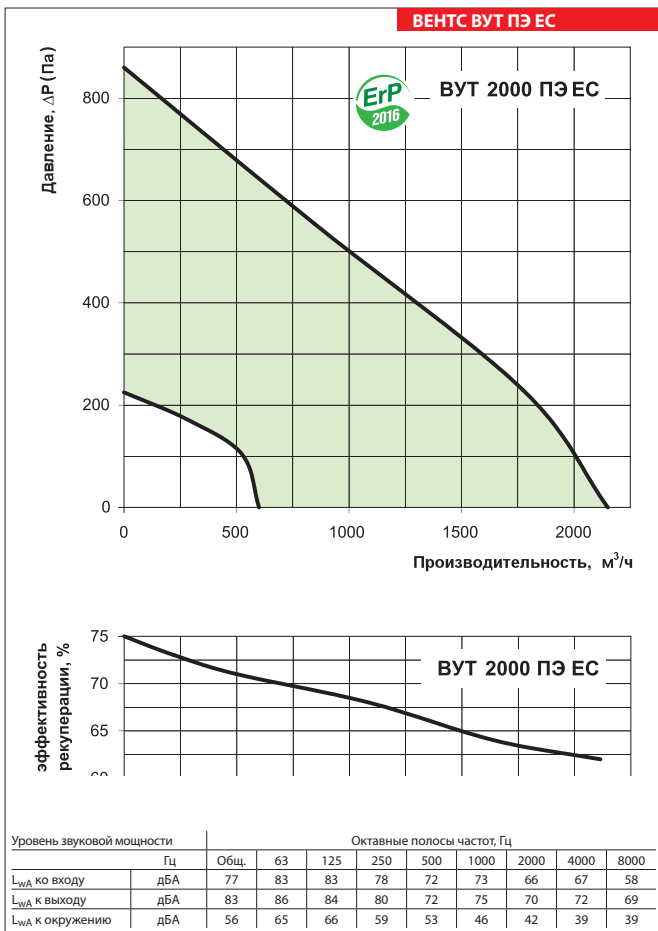

ВЕНТС
 ПРИТочно-ВЫтяжная УСТАНОВКА
 ВУТ ПЭ ЕС/
 ПВ ЕС
 С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА СЕРИИ

Расчет водяного нагревателя приточно-вытяжной установки


ВЕНТС ВУТ ПВ ЕС

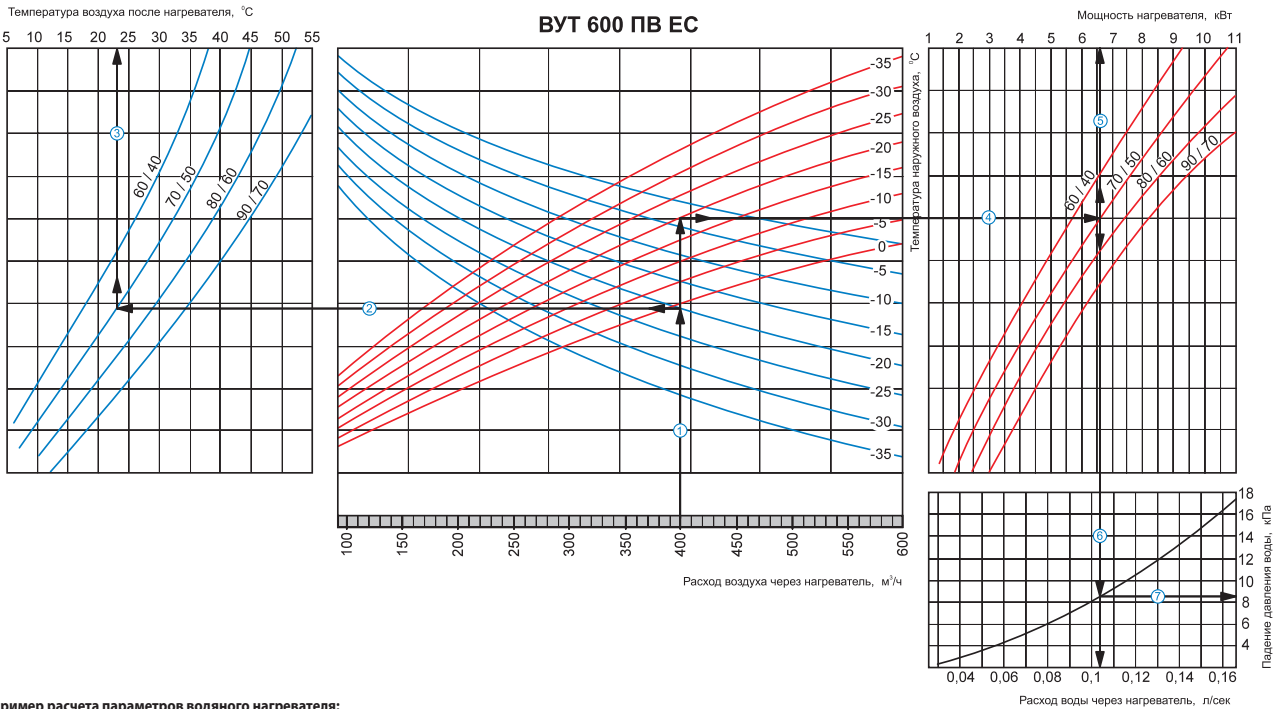

Пример расчета параметров водяного нагревателя:

- Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха (например 400 м³/ч) ① с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, например, -20 °С) провести влево линию ② до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя (23 °С) ③.
- Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например, -20 °С) провести вправо линию ④ до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (6,6 кВт) ⑤.
- Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр ⑥ на ось расхода воды через нагреватель (0,105 л/сек).
- Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии ⑥ с графиком потери давления и провести вправо перпендикуляр ⑦ на ось падения давления воды (8,5 кПа).

ВЕНТС ВУТ ПВ ЕС

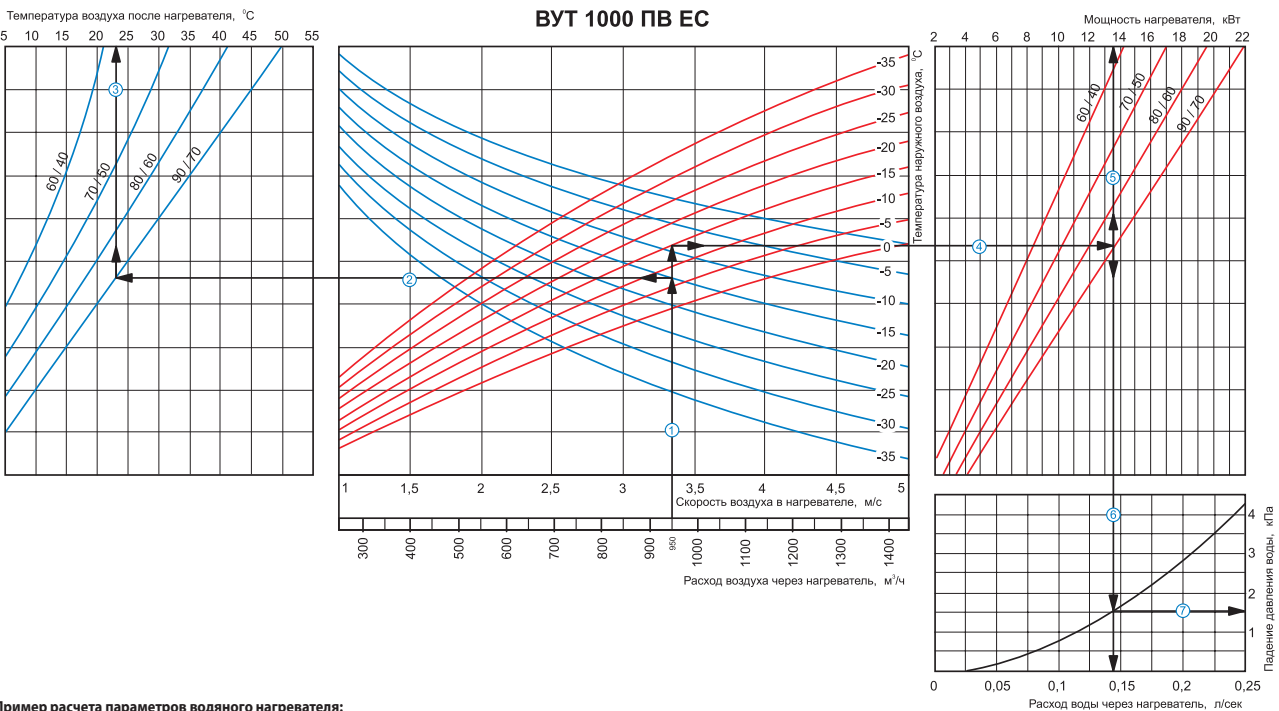


Пример расчета параметров водяного нагревателя:

- При расходе воздуха 950 м³/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,35 м/с ①.
- Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, например, -15 °С) провести влево линию ② до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя (23 °С) ③.
- Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например, -15 °С) провести вправо линию ④ до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (13,5 кВт) ⑤.
- Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр ⑥ на ось расхода воды через нагреватель (0,14 л/сек).
- Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии ⑥ с графиком потери давления и провести перпендикуляр ⑦ вправо, на ось падения давления воды (1,5 кПа).

Расчет водяного нагревателя приточно-вытяжной установки

ВЕНТС ВУТ ПВ ЕС

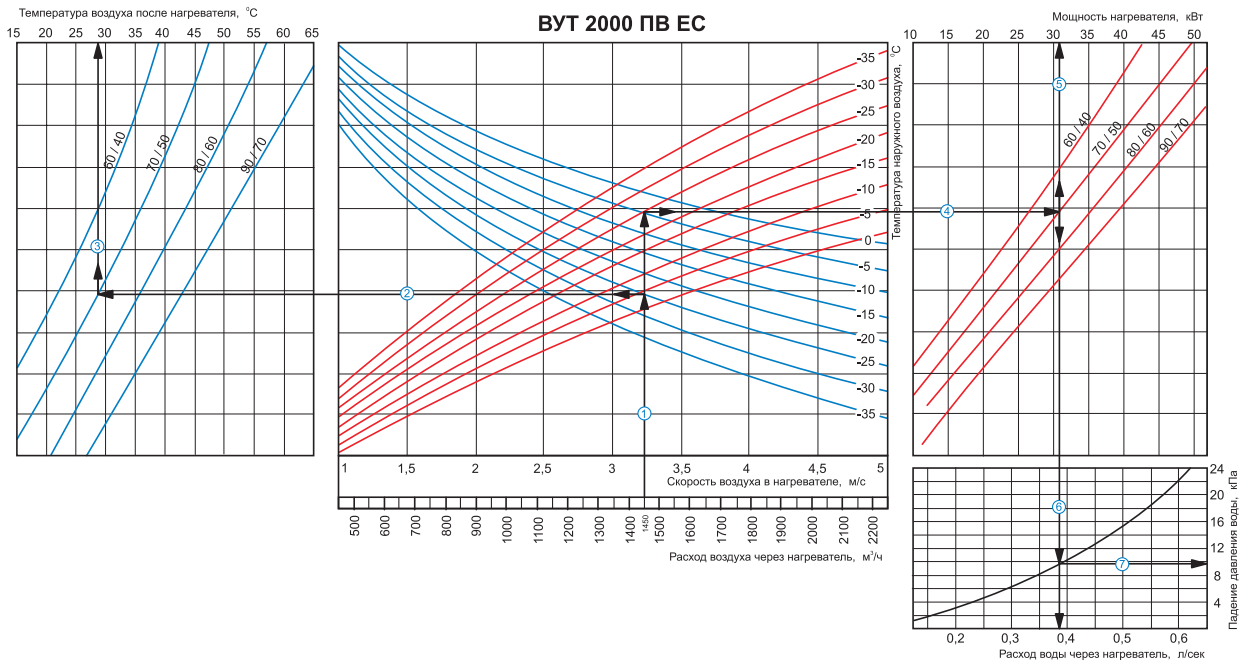


Пример расчета параметров водяного нагревателя:

При расходе воздуха 1450 м³/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,2 м/с ①.

- Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, например, -25 °С) провести влево линию ② до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя (28 °С) ③.
- Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например, -25 °С) провести вправо линию ④ до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (31,0 кВт) ⑤.
- Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр ⑥ на ось расхода воды через нагреватель (0,38 л/сек).
- Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии ⑥ с графиком потери давления и провести перпендикуляр ⑦ вправо, на ось падения давления воды (9,8 кПа).

ВЕНТС ВУТ ПВ ЕС

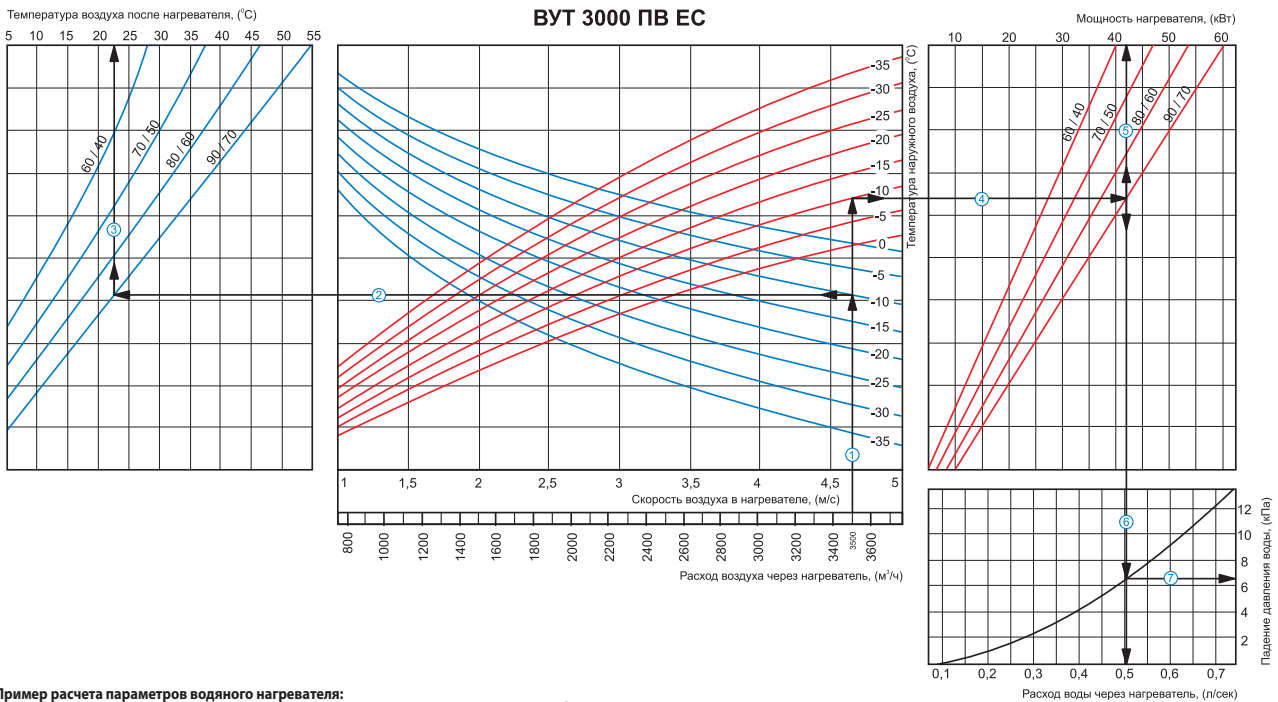

Пример расчета параметров водяного нагревателя:

При расходе воздуха 3500 м³/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 4,65 м/с ①.

- Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, например, -10 °С) провести влево линию ② до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя (22,5 °С) ③.
- Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например, -10 °С) провести вправо линию ④ до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (42,0 кВт) ⑤.
- Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр ⑥ на ось расхода воды через нагреватель (0,5 л/сек).
- Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии ⑥ с графиком потери давления и провести перпендикуляр ⑦ вправо, на ось падения давления воды (6,5 кПа).

ВЕНТС
ПРИТочно-ВЫтяжная УСТАНОВКА
ВУТ ПЗ ЕС/
С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА СЕРИИ
ПВ ЕС